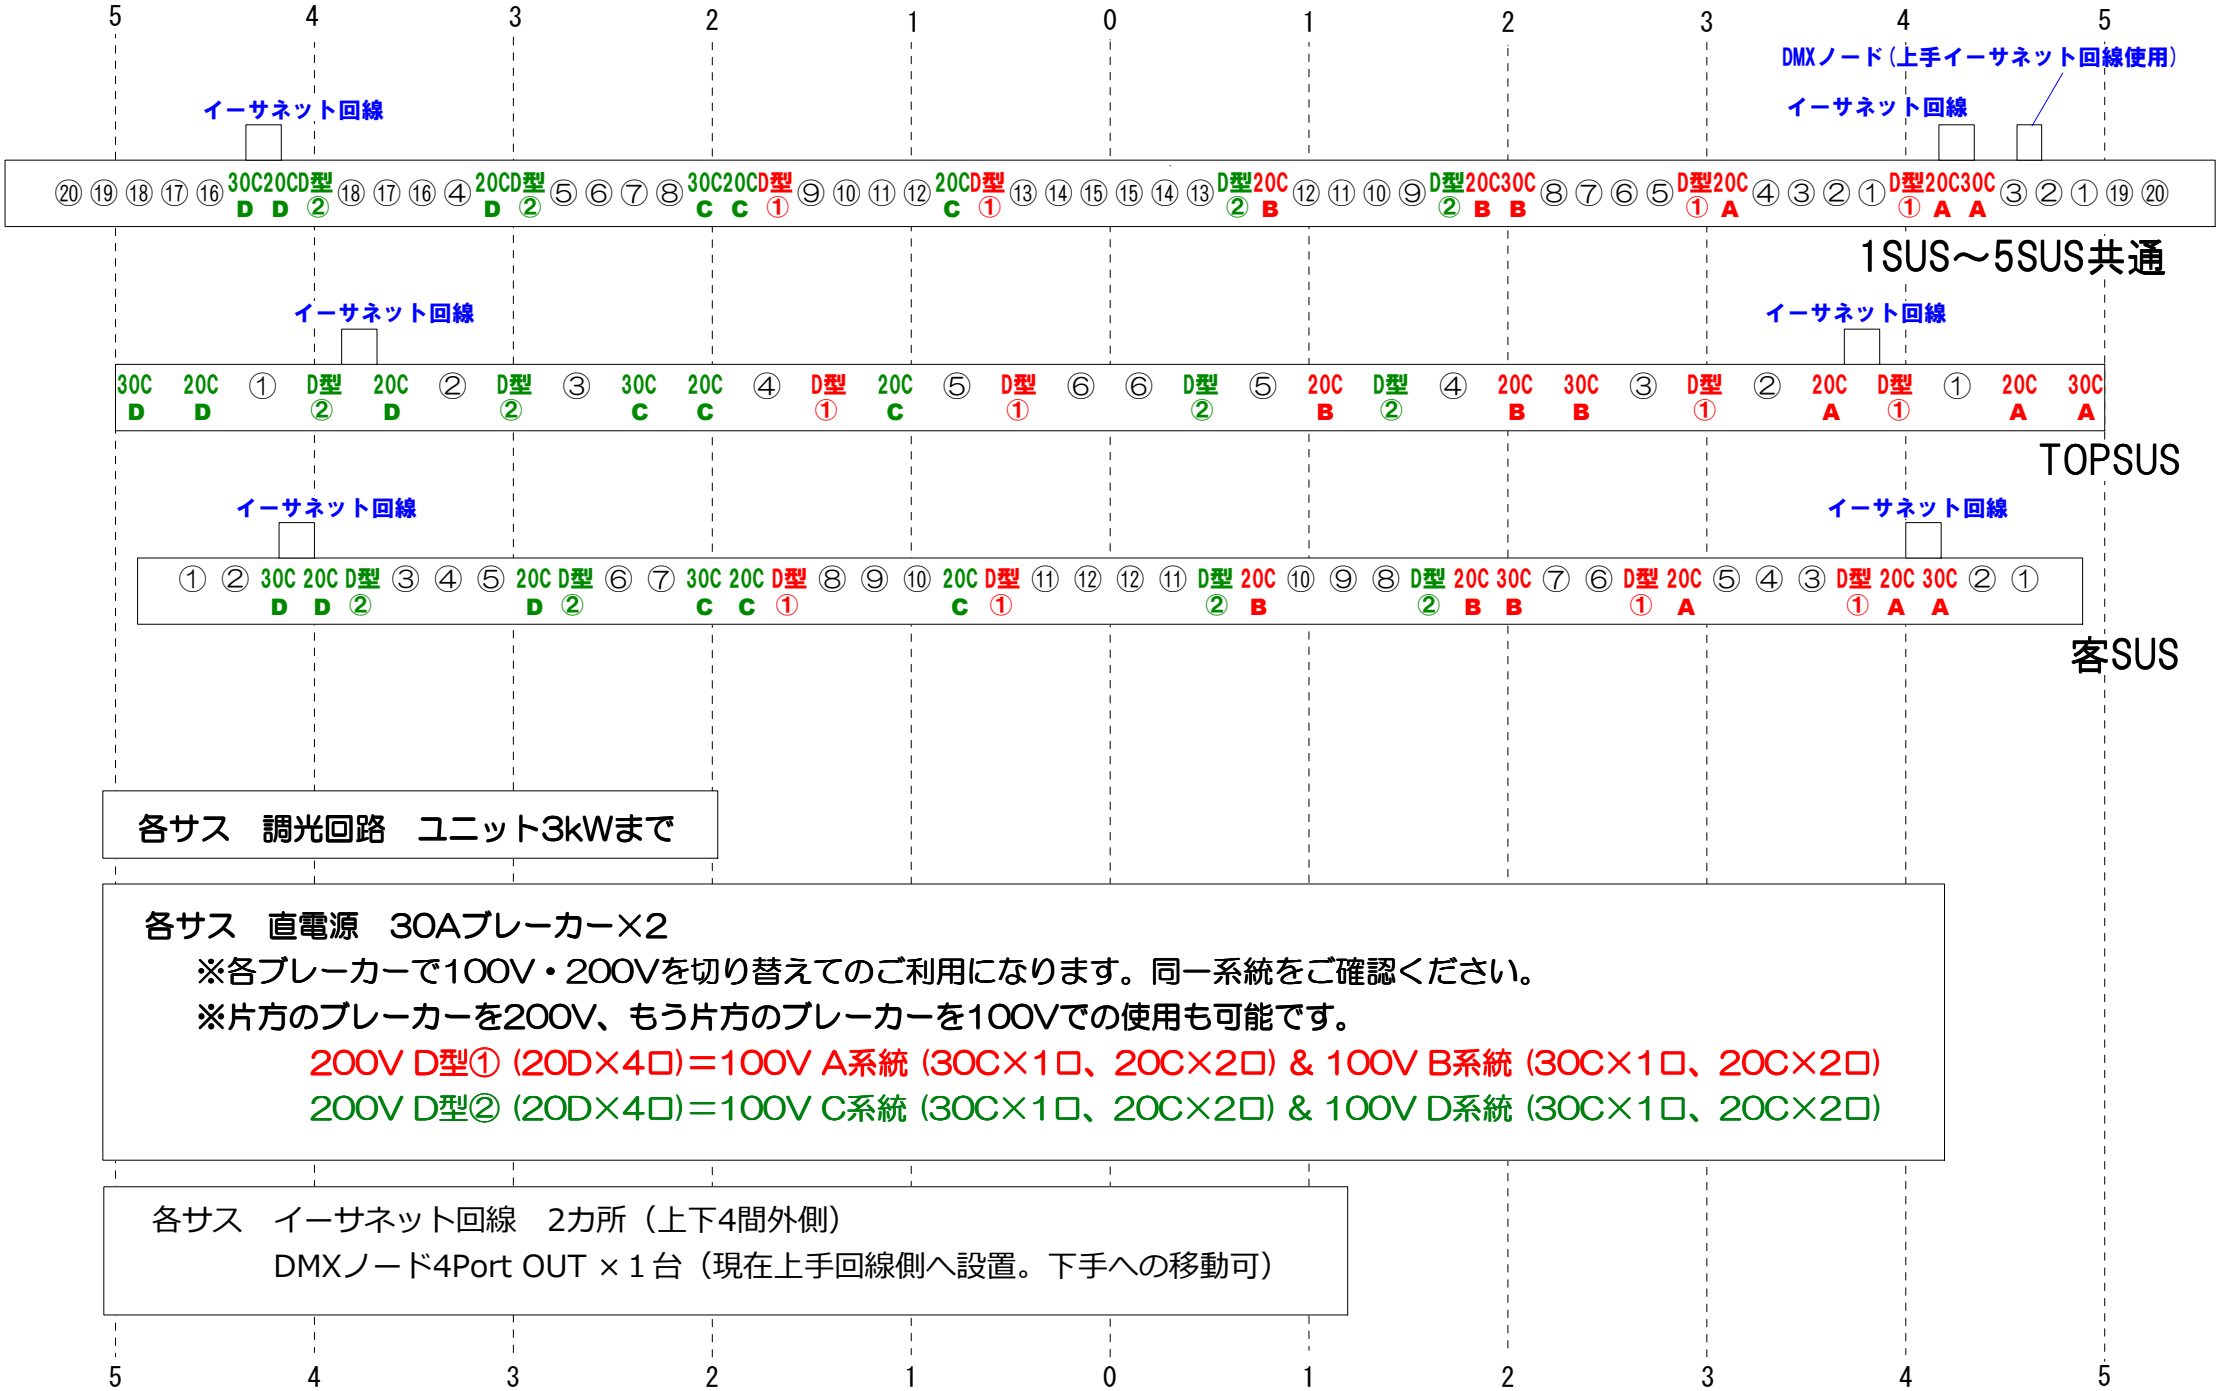

各サス　調光回路　ユニット3kWまで

各サス　直電源　30Aブレーカー×2

※各ブレーカーで100V・200Vを切り替えてのご利用になります。同一系統をご確認ください。

※片方のブレーカーを200V、もう片方のブレーカーを100Vでの使用も可能です。

200V D型① (20D×4口)＝100V A系統 (30C×1口、20C×2口) & 100V B系統 (30C×1口、20C×2口)

200V D型② (20D×4口)＝100V C系統 (30C×1口、20C×2口) & 100V D系統 (30C×1口、20C×2口)

各サス　イーサネット回線　2カ所（上下4間外側）

DMXノード4Port OUT ×１台（現在上手回線側へ設置。下手への移動可）

Title	市川市文化会館・大ホール　SUS回路図面	2022.11　現在