


<旧応接室>



-  暖炉横幅／140cm
-  暖炉飾り棚奥行／28.5cm
-  棚奥行（手前）／21cm
-  棚奥行（後方）／39.5cm
-  棚・横幅／69cm
-  棚・高さ／124cm
-  棚・高さ／（上段）76cm ，（下段）46cm


<旧書齋>

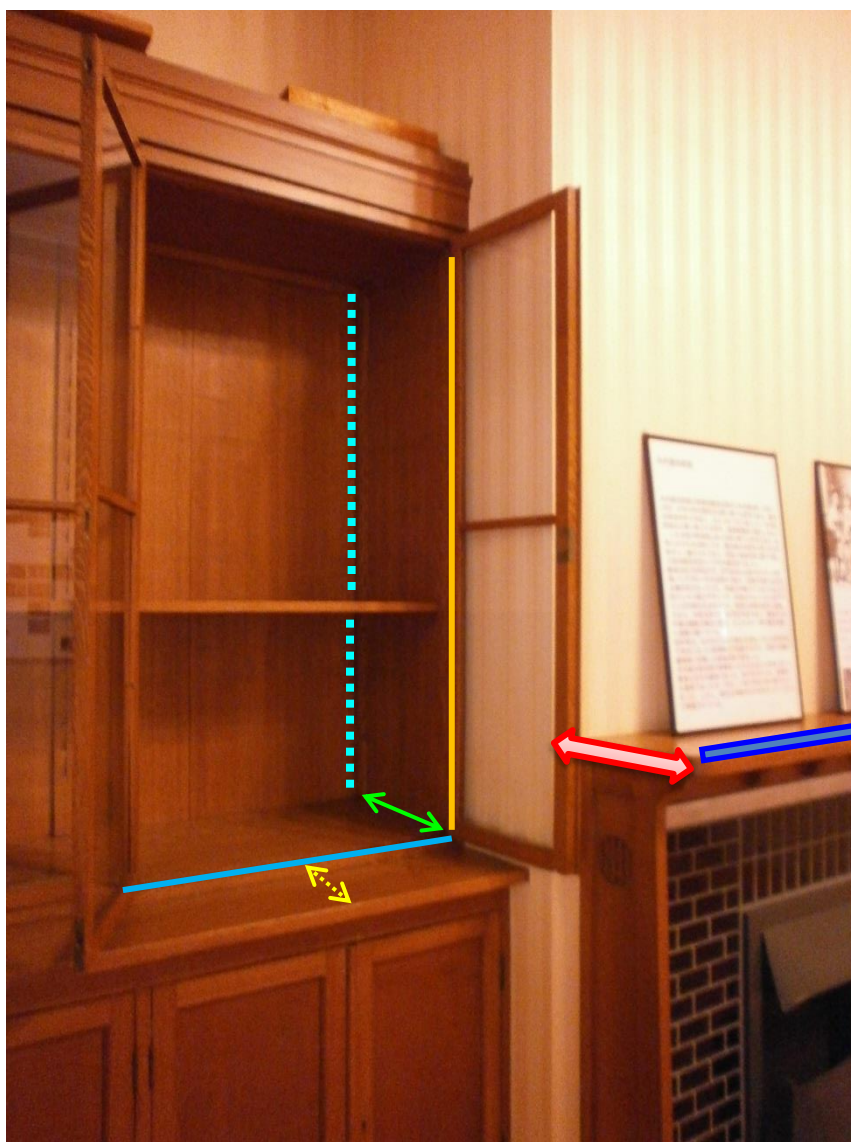

- 暖炉飾り棚・横幅／180cm
- 暖炉飾り棚・高さ／55cm
- - - 鏡・横／104cm
- 鏡・縦／47cm
- ↔ 奥行／31cm




- - - 飾り棚上段・高さ／34cm
- 暖炉脇・高さ／93cm
- == 暖炉脇・横幅／60cm
- ↔ 奥行／29cm

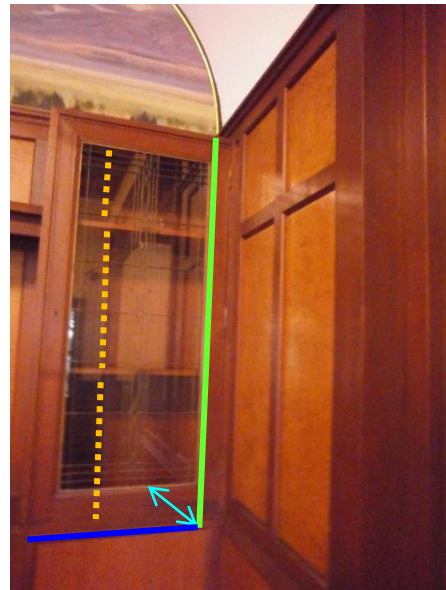

- 書棚・高さ／33cm (上段), 47cm (中段), 44cm (下段)
- 書棚・高さ／128cm
- 書棚・横幅／60cm
- ↔ 書棚・奥行／26cm

<旧書齋奥>

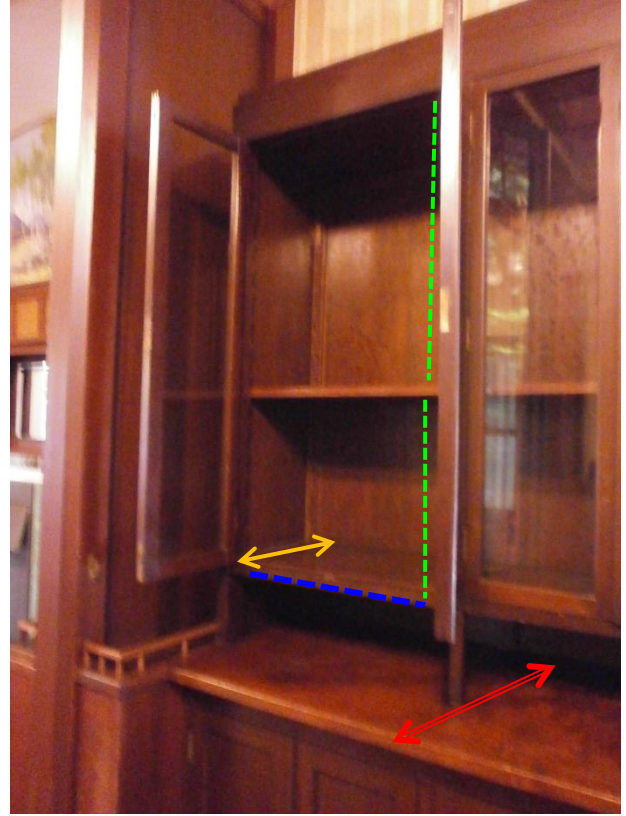

- ガラス棚・高さ／95cm
- ガラス棚・横幅／105.5cm
- - 棚中段・横幅／125cm
- 棚中段・高さ／16.5cm

- - - ガラス棚・高さ／56.5cm（上段）,36.5cm（下段）
- - - ガラス棚（片側）横幅／51cm
- ↔ ガラス棚・奥行／34.5cm
- ↔ 棚中央・奥行／54.5cm

・
・
・

以上、職員が各展示棚の実寸を測り作成したものです。（2015.8.21）

※建築資料の保護上、可動棚を貸館で動かして使用することはできません。